



# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241018

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂



二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明

- 六、若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 七、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 八、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 九、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 十、未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601





# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241018 检测报告编号: 20241018 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 二水厂 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	<0.5	1
PH	7.65	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	336	450
溶解性总固体 / (mg/L)	657	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.65	3
铝 / (mg/L)	<0.008	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.972	1.0
氯化物 / (mg/L)	125.380	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	0.798	10
硫酸盐 / (mg/L)	127.810	250
氯酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	<0.0024	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	<0.0002	0.06

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000016	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000015	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	<0.000052	1
菌落总数/ (CFU/mL)	<1	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注：

检测人：祝伟 赵玲  
审核人：慕应侠  
签发人：黄君艳

2024年5月16日  
2024年5月16日  
2024年5月16日







# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241024

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂

（盖章）  
二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明



- 三十六、若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 三十七、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 三十八、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 三十九、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 四十、 未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601

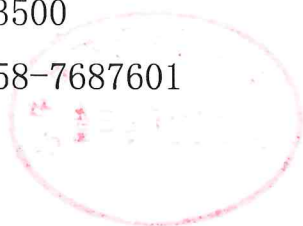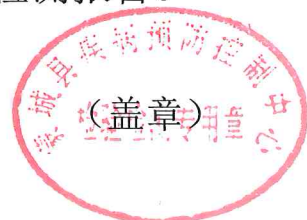



# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241024 检测报告编号: 20241024 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 三水厂 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) / NTU	0.64	1
PH	7.33	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	284	450
溶解性总固体 / (mg/L)	535	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.73	3
铝 / (mg/L)	0.16	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.876	1.0
氯化物 / (mg/L)	119.404	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.669	10
硫酸盐 / (mg/L)	88.149	250
氯酸盐 / (mg/L)	0.053	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	<0.0024	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	<0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	0.0083	0.06

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.0123	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.0077	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	0.0011	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	0.2930	1
菌落总数/ (CFU/mL)	1	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注：

检测人: 赵玲

审核人: 慕亚侠

签发人: 黄多艳

2024年5月16日

2024年5月16日

2024年5月16日





241200101071

CWJL35-01/A0

共 4 页 第 1 页


# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241023

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂

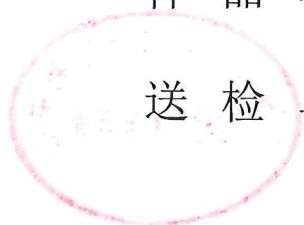

二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明

- 三十一、若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 三十二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 三十三、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 三十四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 三十五、未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601







# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241023 检测报告编号: 20241023 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 阳光小区 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	0.60	1
PH	7.27	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	304	450
溶解性总固体 / (mg/L)	530	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.65	3
铝 / (mg/L)	0.16	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.858	1.0
氯化物 / (mg/L)	119.784	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.676	10
硫酸盐 / (mg/L)	87.774	250
氯酸盐 / (mg/L)	0.053	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	<0.0024	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	<0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	0.0141	0.06

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.0173	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.0116	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	0.0018	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	0.4223	1
菌落总数/ (CFU/mL)	<1	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注：

检测人：祝伟 赵玲  
审核人：慕孟侠  
签发人：黄显坤

2024年5月16日  
2024年5月16日  
2024年5月16日





# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241022

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂

(盖章)  
二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明


- 二十六、若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 二十七、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 二十八、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 二十九、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 三十、 未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601

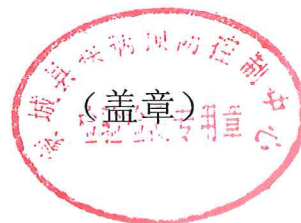



# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241022 检测报告编号: 20241022 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 永兴小区 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	0.61	1
PH	7.25	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	300	450
溶解性总固体 / (mg/L)	528	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.73	3
铝 / (mg/L)	0.16	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.847	1.0
氯化物 / (mg/L)	118.120	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.660	10
硫酸盐 / (mg/L)	86.599	250
氯酸盐 / (mg/L)	0.079	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	0.100	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	<0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	0.0149	0.06



检测报告编号: 20241022

共 4 页

第 4 页

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.0186	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.0123	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	0.0018	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	0.4510	1
菌落总数/ (CFU/mL)	3	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注:

检测人: 祝伟 赵玲

2024年5月16日

审核人: 慕玉侠

2024年5月16日

签发人: 黄灵艳

2024年5月16日








# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241021

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂



二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明

- 二十一、若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 二十二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 二十三、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 二十四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 二十五、未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601





# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241021 检测报告编号: 20241021 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 宝业 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) / NTU	0.52	1
PH	7.22	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	304	450
溶解性总固体 / (mg/L)	524	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.65	3
铝 / (mg/L)	0.16	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.854	1.0
氯化物 / (mg/L)	118.775	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.663	10
硫酸盐 / (mg/L)	86.709	250
氯酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	<0.0024	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	<0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	0.0152	0.06

检测报告编号: 20241021

共 4 页 第 4 页

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.0184	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.0117	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	0.0014	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	0.4377	1
菌落总数/ (CFU/mL)	<1	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注:

检测人: 祝伟 赵玲

审核人: 慕西侠

签发人: 黄圣艳

2024年5月16日

2024年5月16日

2024年5月16日





# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241020

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂

(盖章)  
二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明

- 十六、 若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 十七、 本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 十八、 若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 十九、 本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 二十、 未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601







# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241020 检测报告编号: 20241020 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 钟鼓楼 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	0.58	1
PH	7.28	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	296	450
溶解性总固体 / (mg/L)	542	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.57	3
铝 / (mg/L)	0.16	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.850	1.0
氯化物 / (mg/L)	117.644	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.650	10
硫酸盐 / (mg/L)	86.291	250
氯酸盐 / (mg/L)	0.080	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	0.109	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	<0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	0.0151	0.06

检测报告编号: 20241020

共 4 页 第 4 页

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.0187	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.0126	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	0.0018	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	0.4557	1
菌落总数/ (CFU/mL)	<1	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注:

检测人: 祝伟 赵玲


2024年 5月16日

审核人: 慕孟侠

2024年 5月16日

签发人: 黄灵艳

2024年 5月16日

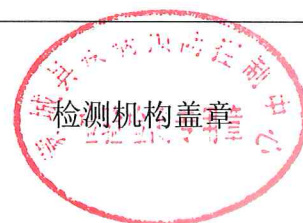



# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241019

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂



( 盖 章 )  
二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明

- 十一、 若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 十二、 本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 十三、 若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 十四、 本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 十五、 未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601





# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241019 检测报告编号: 20241019 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 富园社区 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	<0.5	1
PH	7.34	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	284	450
溶解性总固体 / (mg/L)	538	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.57	3
铝 / (mg/L)	0.15	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.904	1.0
氯化物 / (mg/L)	117.738	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.643	10
硫酸盐 / (mg/L)	87.437	250
氯酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	<0.0024	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	<0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	0.0144	0.06



检测报告编号: 20241019

共 4 页 第 4 页

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.0183	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.0124	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	0.0015	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	0.4440	1
菌落总数/ (CFU/mL)	<1	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注:

检测人: 祝伟 赵玲

2024年5月16日

审核人: 慕孟侠

2024年5月16日

签发人: 黄群

2024年5月16日







241200101071

CWJL35-01/A0

共 4 页 第 1 页

# 蒙城县疾病预防控制中心

## 检 测 报 告

检测报告编号 20241017

样 品 名 称 生活饮用水

送 检 单 位 蒙城县自来水厂



二〇二四年五月十六日

## 备 注

此栏空白

## 说 明


- 一、若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 三、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、未经本中心同意，不得部分复制本检测报告。

检测机构：蒙城县疾病预防控制中心

通讯地址：蒙城县蒙阜路三里胡 307 线路北

邮政编码：233500

联系电话：0558-7687601

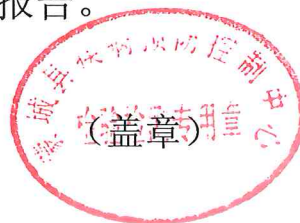



# 蒙城县疾病预防控制中心检测报告

241200101071

检测受理编号: 20241017 检测报告编号: 20241017 共 4 页 第 3 页

生产单位 蒙城县自来水厂 样品名称 生活饮用水  
采样地点 帝景苑 送样单位 蒙城县自来水厂  
生产日期或批号 20240513 样品性状 液体  
样品数量 1000mLx1 桶、2000mLx1 桶、1000mLx2 瓶、250mLx3 瓶、500mLx1 袋  
执行标准 GB5749-2022 检测依据 GB/T5750-2023  
检测项目 色度、PH、硒、氟化物、三氯甲烷、菌落总数等 35 项  
主要测试仪器 原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、恒温培养箱  
收样日期 2024 年 5 月 13 日 完成日期 2024 年 5 月 16 日

## 检测结果

检验项目	检验结果	标准值
肉眼可见物	无	无
臭和味	无	无异臭、异味
色度 (铂钴色度单位)	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	<0.5	1
PH	7.35	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	300	450
溶解性总固体 / (mg/L)	533	1000
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	0.65	3
铝 / (mg/L)	0.15	0.2
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.02	0.5
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	0.05
铁 / (mg/L)	<0.3	0.3
锰 / (mg/L)	<0.1	0.1
铜 / (mg/L)	<0.2	1.0
锌 / (mg/L)	<0.05	1.0
铅 / (mg/L)	<0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	<0.0005	0.005
氟化物 / (mg/L)	0.859	1.0
氯化物 / (mg/L)	117.098	250
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	1.640	10
硫酸盐 / (mg/L)	88.228	250
氯酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.7
亚氯酸盐 / (mg/L)	0.101	0.7
溴酸盐 / (mg/L)	<0.005	0.01
砷 / (mg/L)	<0.001	0.01
硒 / (mg/L)	<0.0004	0.01
汞 / (mg/L)	<0.0001	0.001
三氯甲烷 / (mg/L)	0.0195	0.06

检测报告编号: 20241017

共 4 页 第 4 页

检验项目	检验结果	标准值
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.0209	0.06
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.0139	0.1
三溴甲烷 (mg/L)	0.0021	0.1
三卤甲烷 (mg/L)	0.5083	1
菌落总数/ (CFU/mL)	<1	100
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	未检出	不应检出

(以下空白)

注:

检测人: 祝伟 赵玲

2024年5月16日

审核人: 慕五侠

2024年5月16日

签发人: 黄亚艳

2024年5月16日

